

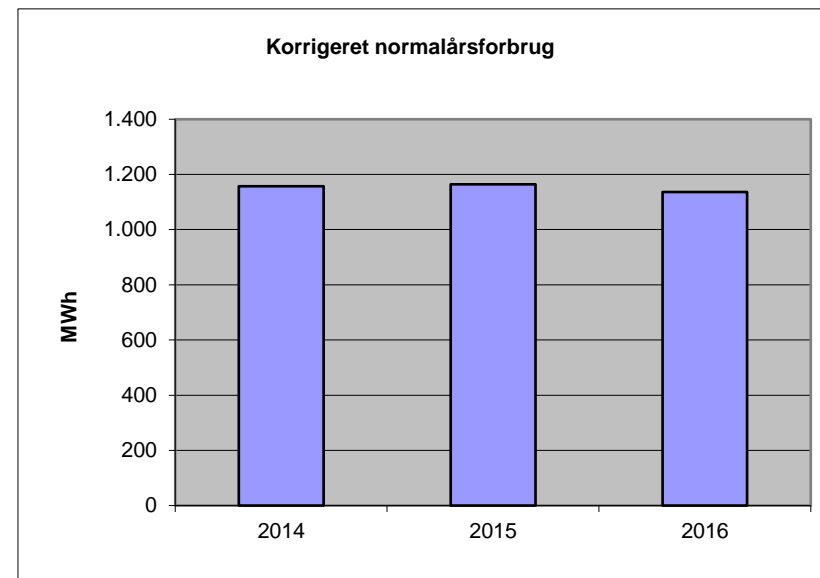
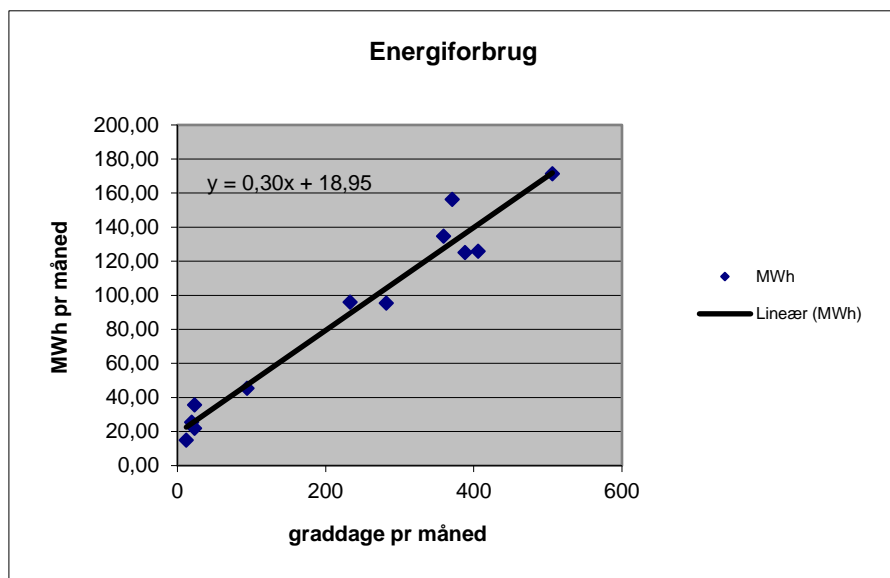
Ejendommen: **Vallensbækhus**

Fjernvarme

Dato: 20-01-2017

Sag nr: 8145/2026-1

Måned	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	i alt
graddage	506	406	388	282	94	23	12	19	23	233	359	371	2.716
MWh	171,44	125,83	125,14	95,46	45,47	21,82	15,00	25,49	35,55	95,97	134,76	156,23	1.048,16

**Bemærkninger til forbruget:**

Det graddageafhængige, korrigerede forbrug: Er jævnt.

Det graddageuafhængige forbrug (varmt brugsvand, rørtab mv.) udgør for hele året: 228 MWh svarende til 19 MWh pr måned.

Det samlede, graddagekorrigerede forbrug udgør:	År	Graddage	Forbrug	Årsafkøling	Afkølingskrav: Intet
		%	MWh	°C	
	2014	2.463	81,9	1.157	35
	2015	2.641	87,9	1.164	39
	2016	2.716	90,4	1.136	35
	normalåret	3.006			

Helle Probst Gulfeldt